



Planta Baixa Pavimento Térreo

Escala 1 : 50
Área 110,16 m²

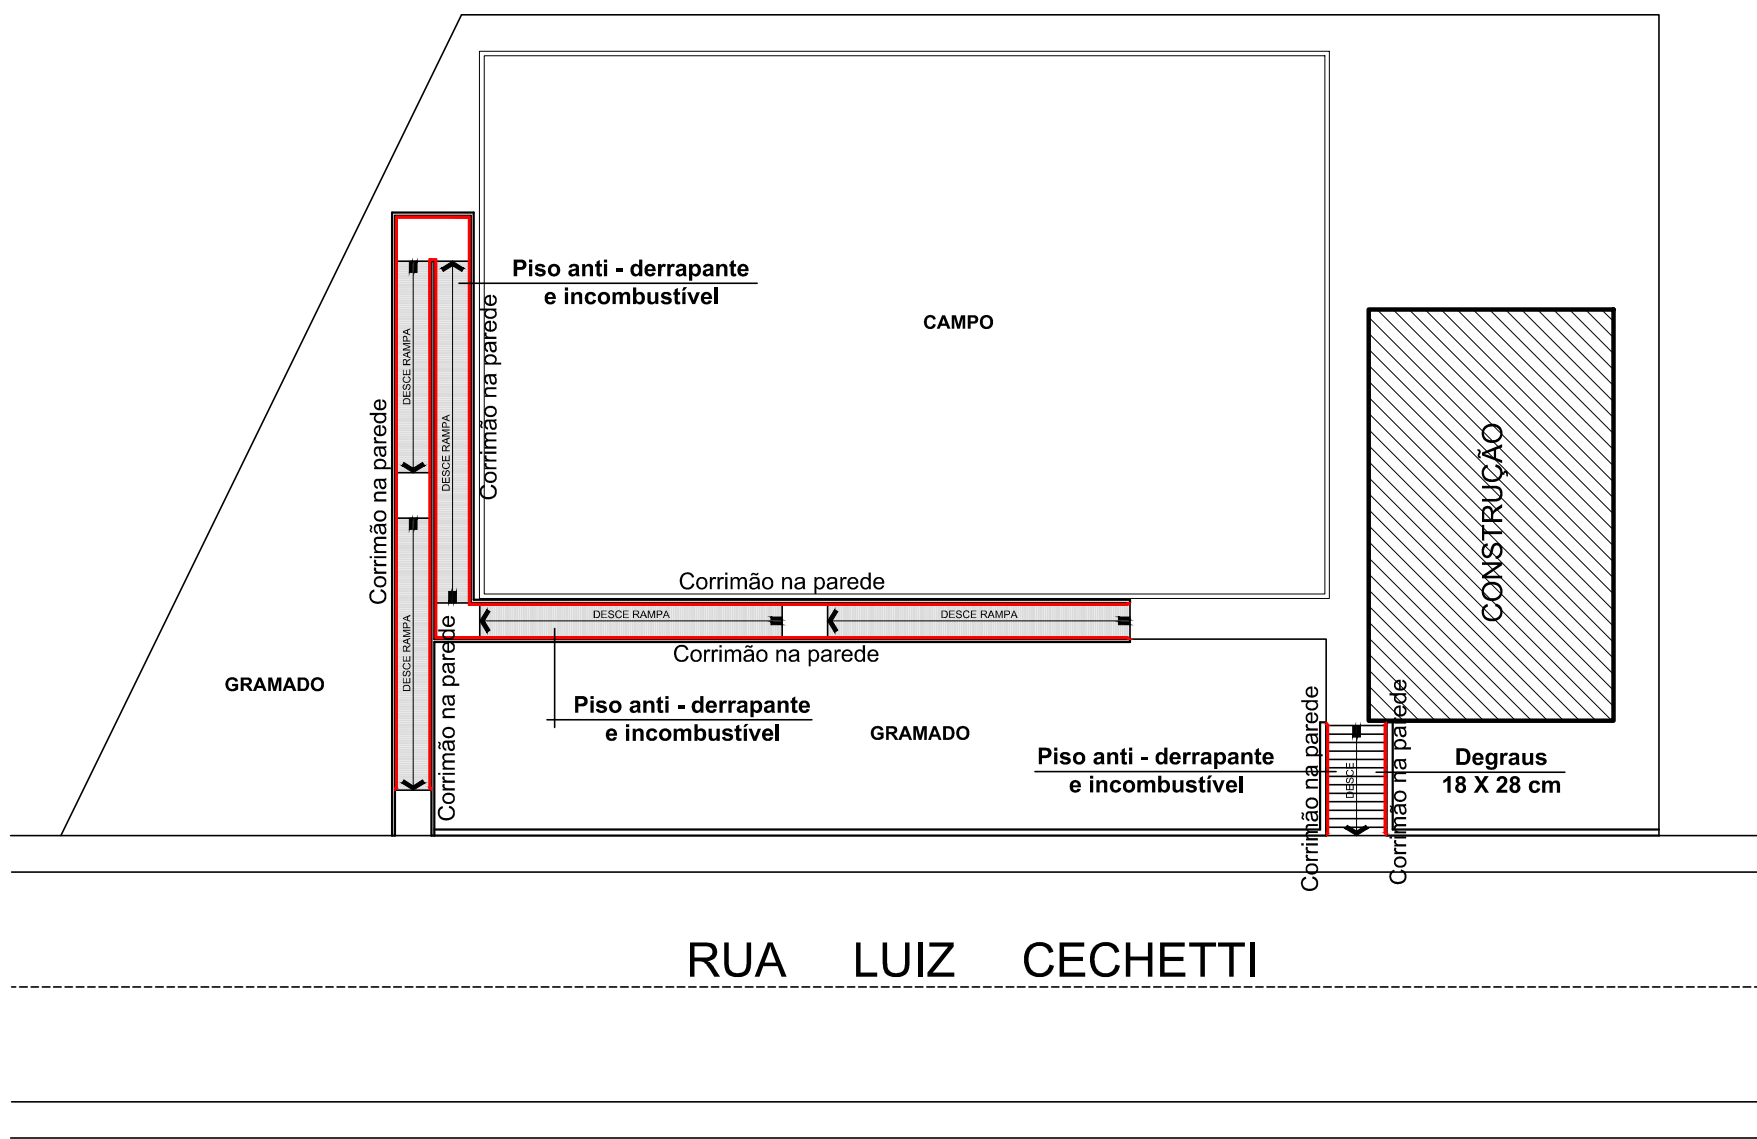

Implantação


Escala 1 : 250

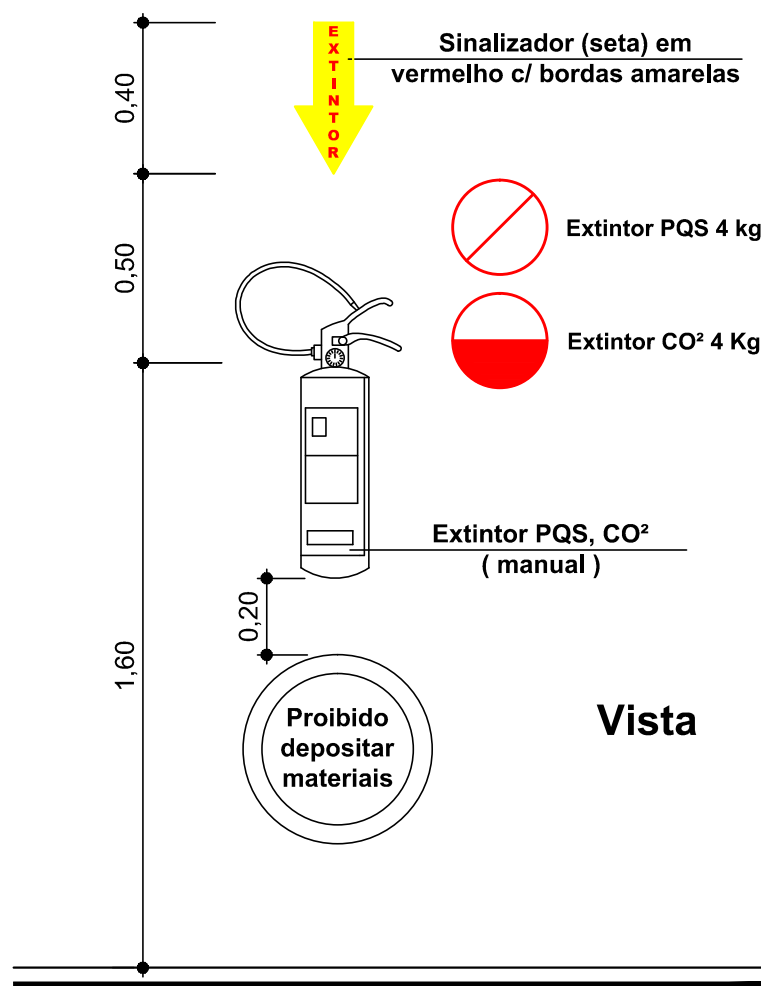

Detalhe do Extintor


Escala 1 : 20

OBSERVAÇÕES:
* EM TODAS AS ESCADAS DEVERÁ:
- Ser instalado Corrimão nos 2 lados
- Ser instalado Guarda - Corpo (onde existir vãos) conforme detalhes;
* EM TODAS AS ESCADAS, HALLS E LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
- Os pisos deverão ser anti - derrapantes e incombustíveis;

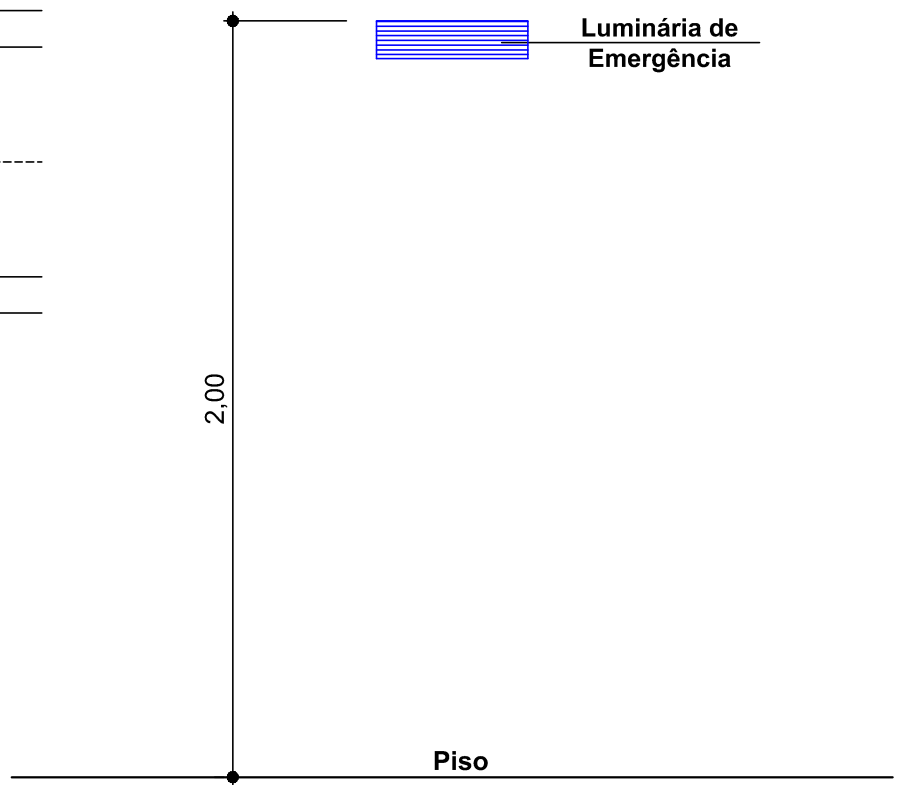

Detalhe da Luminária

Escala 1 : 20



- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTONOMO)
- A) Fonte bloco autonomo (bateria incorporada);
- B) Autonomia do sistema: capacidade mínima de uma (1) hora, com resistência a 70° C;
- C) Acendimento automático com tempo máximo de 05 segundos;
- D) Nível de iluminação (ao nível do piso):
- 5 LUX em locais com desníveis
- 3 LUX em locais planos
- E) Lâmpadas: fluorescentes - 9 w, marca Egesul ou similar;
- F) Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletida;
- G) As luminárias não podem ser instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente, (cerca de 2,00 m).

Iluminação de Emergência

	Extintor de pó químico (PQS)
	Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)
	Placa de saída, iluminada (Tipo 1), bloco autônomo
	Placa indicando a saída, iluminada (Tipo 1), autônoma
	Placa indicando a saída (Tipo 2), fotoluminescente

Legenda Preventivo de Incêndio

APROVAÇÕES
Direitos autorais reservados - Lei 5968/73. Consultar projetos complementares. Verificar medidas na obra. Medidas em metros, Divergência entre cotas e escala, prevalece as cotas. Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direito de propriedade do terreno

Jonas A. Molin

Arquiteto - CAU / SC - 41217-1

OBRA	REGULARIZAÇÃO DE UMA UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE (UAS)
LOCAL	RUA LUIZ CECHEITI - BAIRRO MONTE BELO - JOAÇABA - SC
ÁREA	110,16 m²
DATA	DEZEMBRO/2014
ESCALA	INDICADA
PROJETO	Resp. Técnico
EXECUÇÃO	Resp. Técnico
PROPRIETÁRIO	Proprietário
PRANCHAS	INC 01/02
COD. Nº	000/000