NOTAS :

Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:
B) Estarão situados entre 1,10 m acima do nível da borda dos pisos;
C) Somente poderão ser fixados pela parte inferior;
D) Terão largura máxima de 6 cm;
E) Não podendo ter extremidades em gancho;
F) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 900N;
G) Deverão ser maciços ou ficar com espaçamento máximo de 15 cm entre barras.

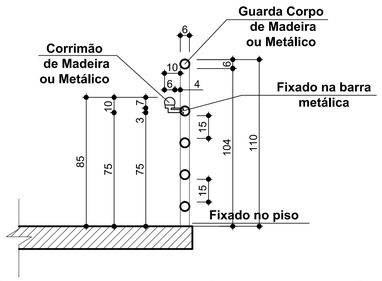

Corrimão no Guarda - Corpo

Escala 1 / 20

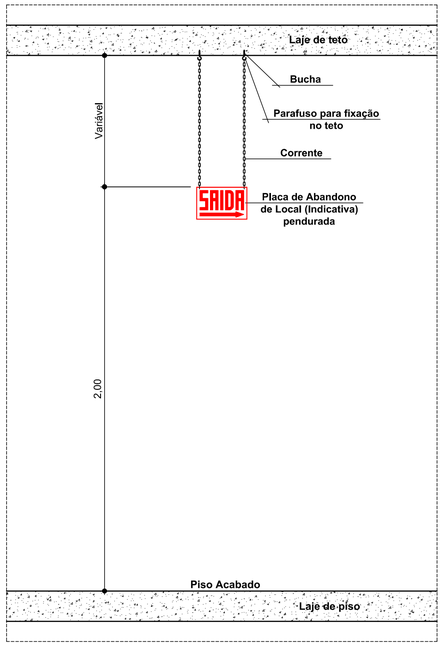

Detalhe de Instalação

Escala 1 : 15

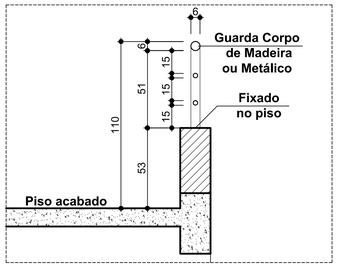

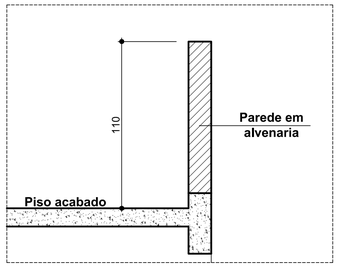



NOTAS :

Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:
B) Estarão situados entre 1,10 m acima do nível da borda dos pisos;
C) Somente poderão ser fixados pela parte inferior;
D) Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 6.5 cm;
E) Não podendo ter extremidades em gancho;
F) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 900N;
G) Poderão ter espaçamento máximo de 15 cm entre barras, tela metálica com fixação a cada metro linear e ou fechamento total em alvenaria

Detalhes do Guarda - Corpo (fechado ou vazado)

Escala 1 / 20

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DOS GUARDA CORPO

a) Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;

b) Ser isenta de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

c) Ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, se for o caso.

NOTAS :

1- Os pisos dos degraus e patamares deverão ser antiderrapantes, não podendo ser revestidos por material de fácil combustão ou que despreendem gases tóxicos;

2- As dimensões dos degraus obedecerão aos seguintes requisitos:
A) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverão estar compreendidas entre 63 e 64cm;
B) A altura poderá variar entre 16 e 18 cm;
3- Os corrimões atenderão aos seguintes requisitos:
A) Serão obrigatóriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o
lado interno ser protegido por guarda corpo;
B) Estarão situados entre 80 cm a 92 cm acima do nível da borda dos pisos;
C) Poderão ser fixados pela parte inferior, ou lateral;
D) Deverão possuir as dimensões entre 3.8 cm a 6.5 cm;
E) Poderão ser em madeira ou metálicos;
F) Não podendo ter extremidades em gancho;
G) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 900 N (200 Kg/cm²).
4- Quando necessário a descarga, deverá ser sinalizado indicando claramente a direção para a via pública ou a área que com esta se comunique.

5- Quando o "miolo ou bomba da escada" não possuir medida maior que 15cm o guarda corpo poderá ter a altura entre 85 a 92 cm. E quando o corrimão for condutor de eletricidade e/ou calor, deverá ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade de um pavimento para o outro.

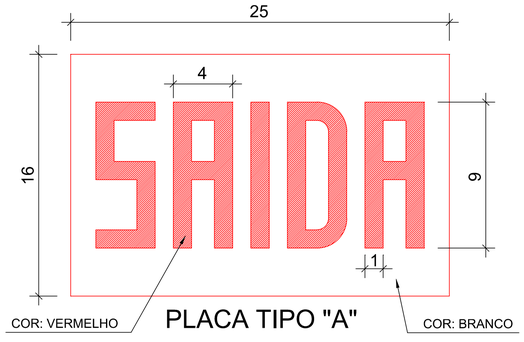

OBSERVAÇÕES SOBRE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTÔNOMO):

* A Sinalização para Abandono do Local deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc;
* A distância em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalização para Abandono de Local (SAL) não poderá ser maior que 15 m (placa com dimensões de 25 x 16 cm), caso optar por placas com dimensões maiores verificar e seguir regulamentações do Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;
* A fixação dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL não fiquem instaladas em alturas superiores às aberturas do ambiente;
* O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificado;
* A Sinalização para Abandono do Local deve ser luminosa, com um fluxo luminoso do ponto de luz, no mínimo igual a 30 lúmens, com autonomia mínima de 1 hora;
* A iluminação da Sinalização para Abandono do Local deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da alimentação normal;
* A sinalização deverá conter a palavra "**SAÍDA**" sobre a seta indicando o sentido da saída, devendo ter as letras e setas de sinalização na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões mínimas (placa com dimensões de 25 x 16 cm deverá conter traço de 1 cm e moldura de 4 x 9 cm);
* Os aparelhos auto luminescentes ou fotoluminescentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.

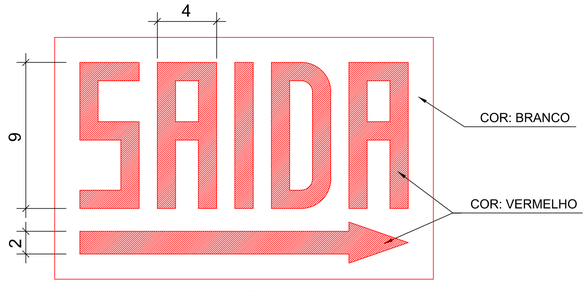

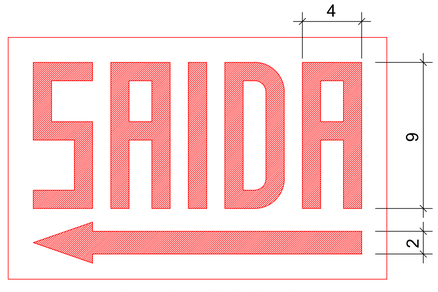

Detalhe da Placa de Abandono de Local - Tipo 1

Escala 1 : 2

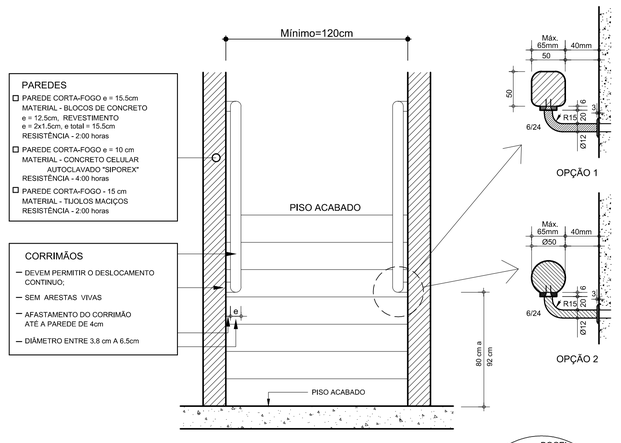

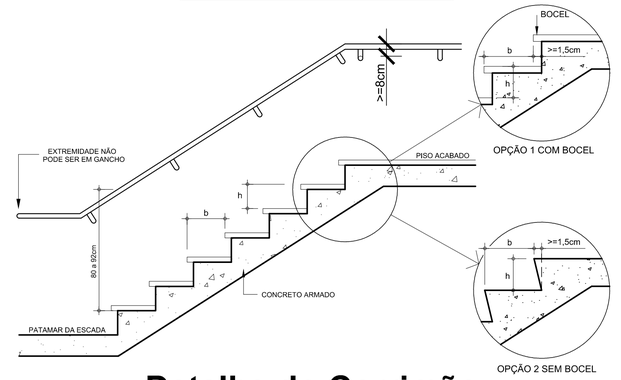

Detalhe do Corrimão

Escala 1 / 20

APROVAÇÕES

Direitos autorais reservados - Lei 5988/73.
Consultar projetos complementares.
Verificar medidas na obra.
Medidas em metros. Divergência entre cotas e escala, prevalece as cotas.
Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico
Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direito de propriedade do terreno

Jonas A. Molin

Arquiteto - CAU / SC - 41217-1

OBRA
REGULARIZAÇÃO DE UMA UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE (UAS)

LOCAL
RUA LUIZ CECHETTI - BAIRRO MONTE BELO - JOAÇABA - SC

ÁREA
110,16 m²

DATA
DEZEMBRO/2014

ESCALA
INDICADA

ESPECIFICAÇÕES
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO:
PLACA DE ABANDONO DE LOCAL
DETALHE DO GUARDA CORPO
DETALHE DO CORRIMÃO

PRANCHA
INC 02/02
00--00--00

PROJETO
Resp. Técnico

EXECUÇÃO
Resp. Técnico

PROPRIETÁRIO
Proprietário
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE JOAÇABA
CNPJ Nº 10.594.533/0001-00

COD. Nº : 000/000